


点在する簡易水道(※1)の設備を Webロガー-2で遠隔監視しています。

2024-01
NC-8570-C 500620

4-5014
改3
1刷発行

(※1) 簡易水道とは水道法により、給水人口101~5000人を対象とする小規模な上水道です。

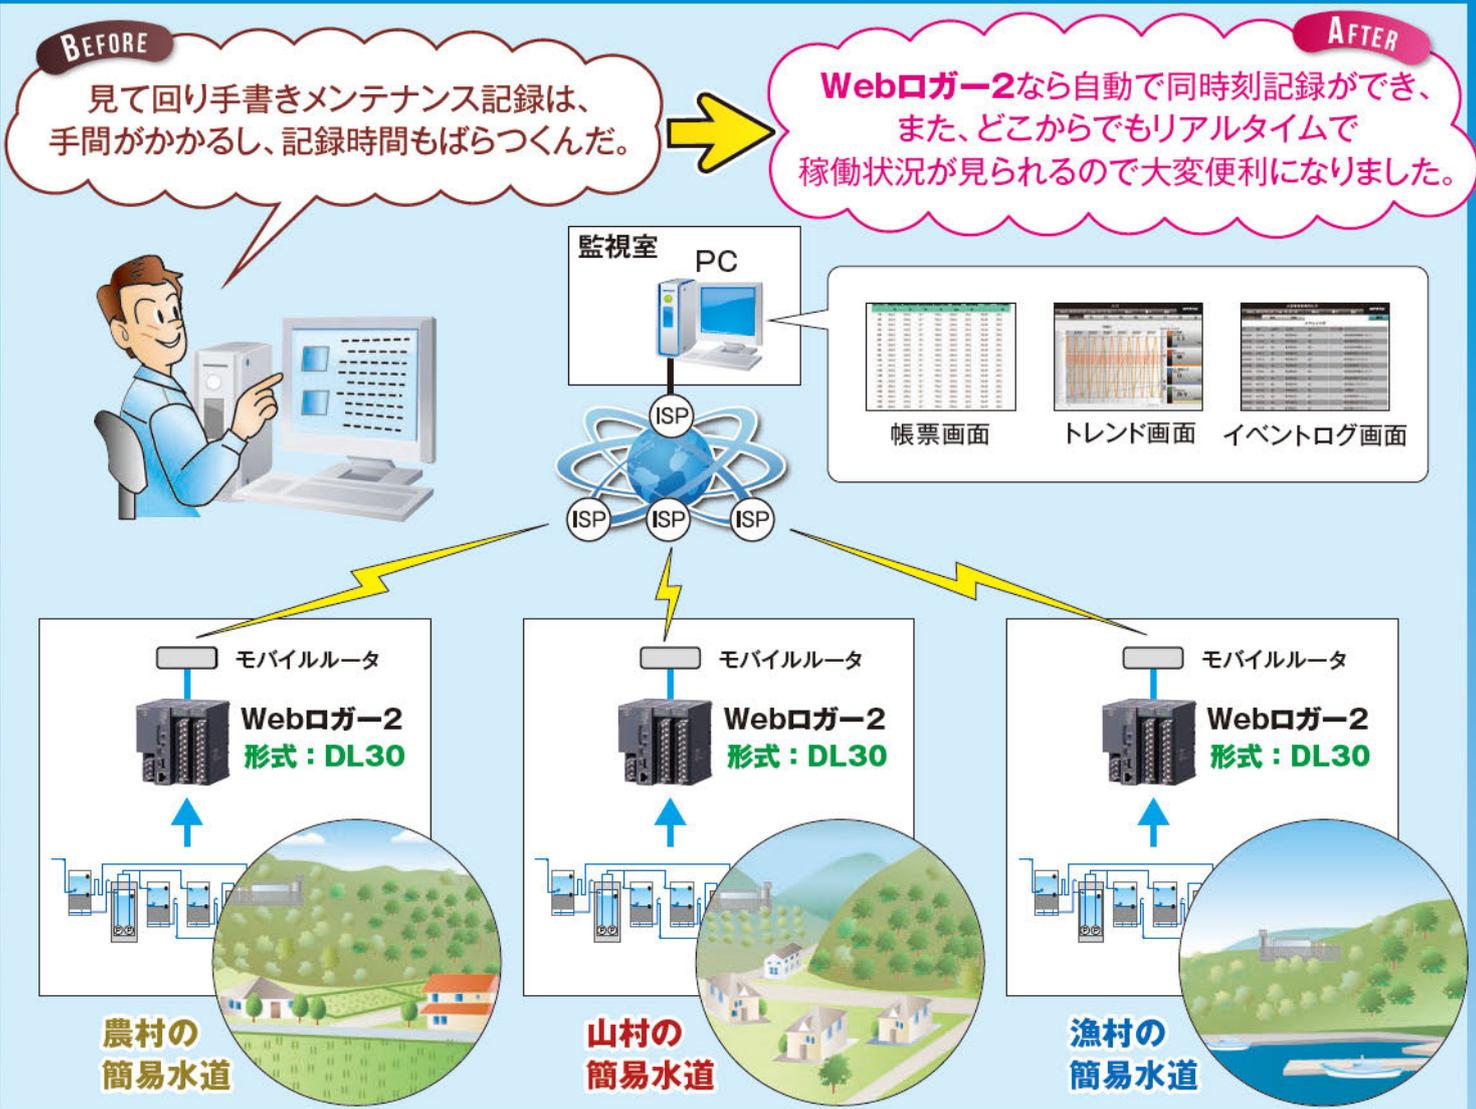

ソフト作成不要

Webロガー-2には帳票作成やWeb画面生成など必要な機能がすべて標準装備されています。

便利なメール機能

休日や夜間に発生した異常メール通報先も複数設定することができたわ。

Webサーバ搭載


PCやタブレット・スマホからインターネット経由でどこからでも見られるわ。

Webロガー2による簡易水道設備の遠隔監視システム構成図

Webロガー2で簡易水道設備の稼働信号、異常信号などを取込んで、遠隔監視やメール通報を行っています。



PC、スマホで状態を監視し異常が発生した場合、担当者(複数可)へメール通報を行います。

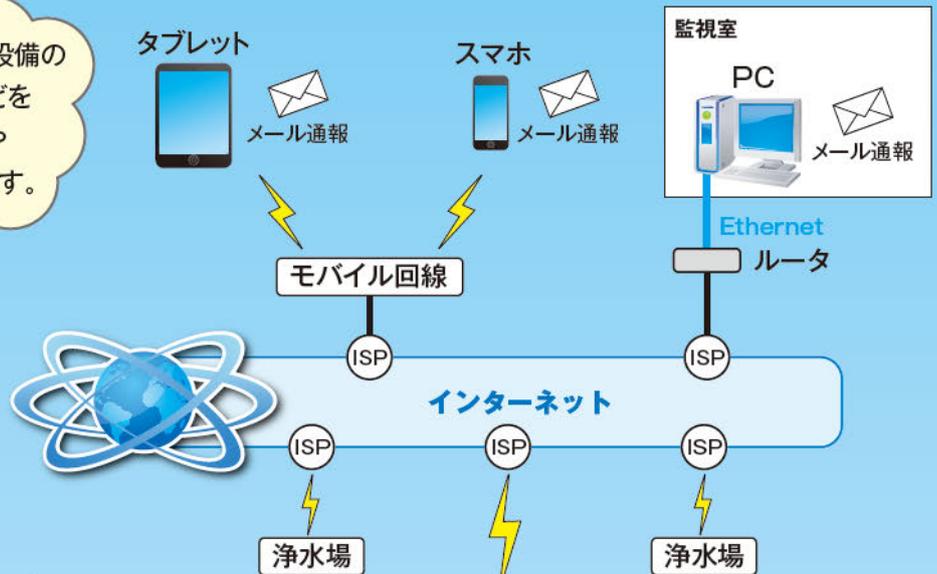

浄水場

モバイルルーター
Ethernet

Webロガー2
形式: DL30

接点入力

- ろ過装置(故障)
- 次亜注入器
(運転・故障・無注入)
- 次亜貯留槽(液位異常)
- 送水ポンプ(運転・故障)
- 配水池(水位異常)
- 制御電源断(警報) など

アナログ入力

- 浄水池水位
- 浄水濁度
- 浄水残留塩素
- 配水池水位 など

パルス入力

- 取水流量
- ろ過流量
- 送水流量
- 配水流量 など

現場設置形データロガー Webロガー2のご紹介

Webロガー2は、Web画面による遠隔監視機能、データロギング機能、イベント通報機能に加え帳票の作成機能などを備えた現場設置形のデータロガーです。



Webロガー2
形式: DL30
CE

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
www.mgco.jp/info_order/index.html

●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものの輸出(又は非居住者に提供)にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要になります。



このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質(10物質)が規制値以下の製品であることを示しています。

MG 株式会社エムジー
(旧社名: 株式会社エム・システム技研)

代理店

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。

ホットライン
☎ 0120-18-6321
E-mail hotline@mgco.jp

カスタマセンター
TEL 06-7525-8800
FAX 06-7525-8810

Webサイト
www.mgco.jp



拠点一覧はこちら
www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

